


RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1 : 100
INSTALACJA GRZEWcza I
WENTYLACJA WYWIEWNA MECHANICZNA

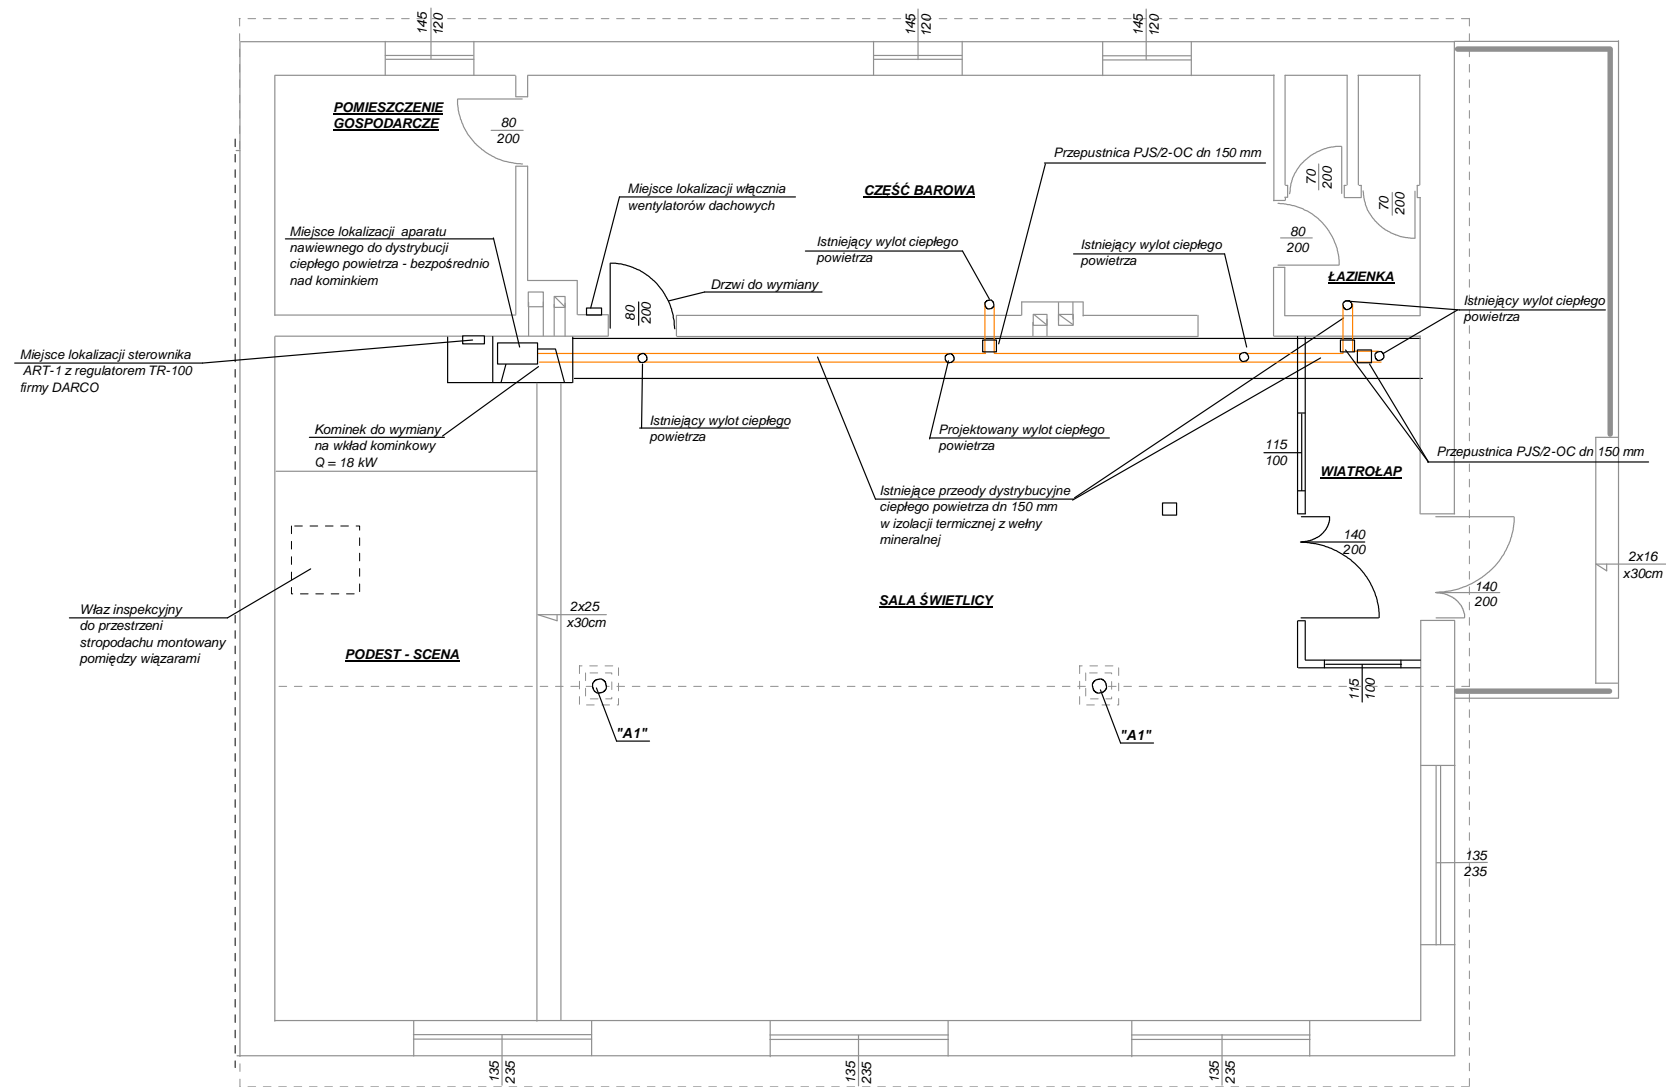

UWAGI:
ISTNIEJĄCE ANEMOSTATY ZAMONTOWANE NA WYLOTACH CIEPŁEGO POWIETRZA DO DEMONTAŻU.
ZAMONTOWAĆ NOWE ANEMOSTATY TYP AS150 FIRMY DARCO NA WSZYSTKICH WYLOTACH.
ZE WZGLĘDU NA FAKT WYDZIELENIA WIATROLAPU, W KTÓRYM ZOSTANIE JEDEN WYLOT PROJEKTUJE SIĘ WBUDOWANIE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ GRZEWczą DODATKOWEGO JEDNEGO WYLOTU CIEPŁEGO POWIETRZA - LOKALIZACJA DOKŁADNIE W POŁOWIE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY DWOMA ISTNIEJĄCYMI WYLOTAMI.
W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GRZEWczej NALEŻY ZDEMONTOWAĆ OBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I PO ZAMONTOWANIU DODTKOWEGO WYLOTU PONOWNIE CAŁOŚĆ OBUDOWAĆ.
NA WYLOTACH "A1" ZAMONTOWAĆ ANEMOSTATY TYP ASW 150.
PRZED WYLOTAMI CIEPŁEGO POWIETRZA "B1" ZAMONTOWAĆ PRZEPUSTNICE JEDNOPLASZCZOWE PJS/2-OC DN 150 mm.

OBIEKT	Świetlica wiejska			SKALA
ADRES	Bramka dz. nr 246/3			
INWESTOR	Gmina Morąg			DATA
TEMAT	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej wraz termomodernizacją			
OPRACOWAŁ	mgr inż. W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej		RYS. NR
PROJEKTANT	tech.bud. A.DUNAJSKI	17/86/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej 78/94/OL w spec. architektonicznej		
KIER.ZESP.	mgr inż. W. DZIEDZIECH	257/94/OL w spec. konstrukcyjno - budowlanej WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej		

14