


**RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**  
**SKALA 1 : 50**

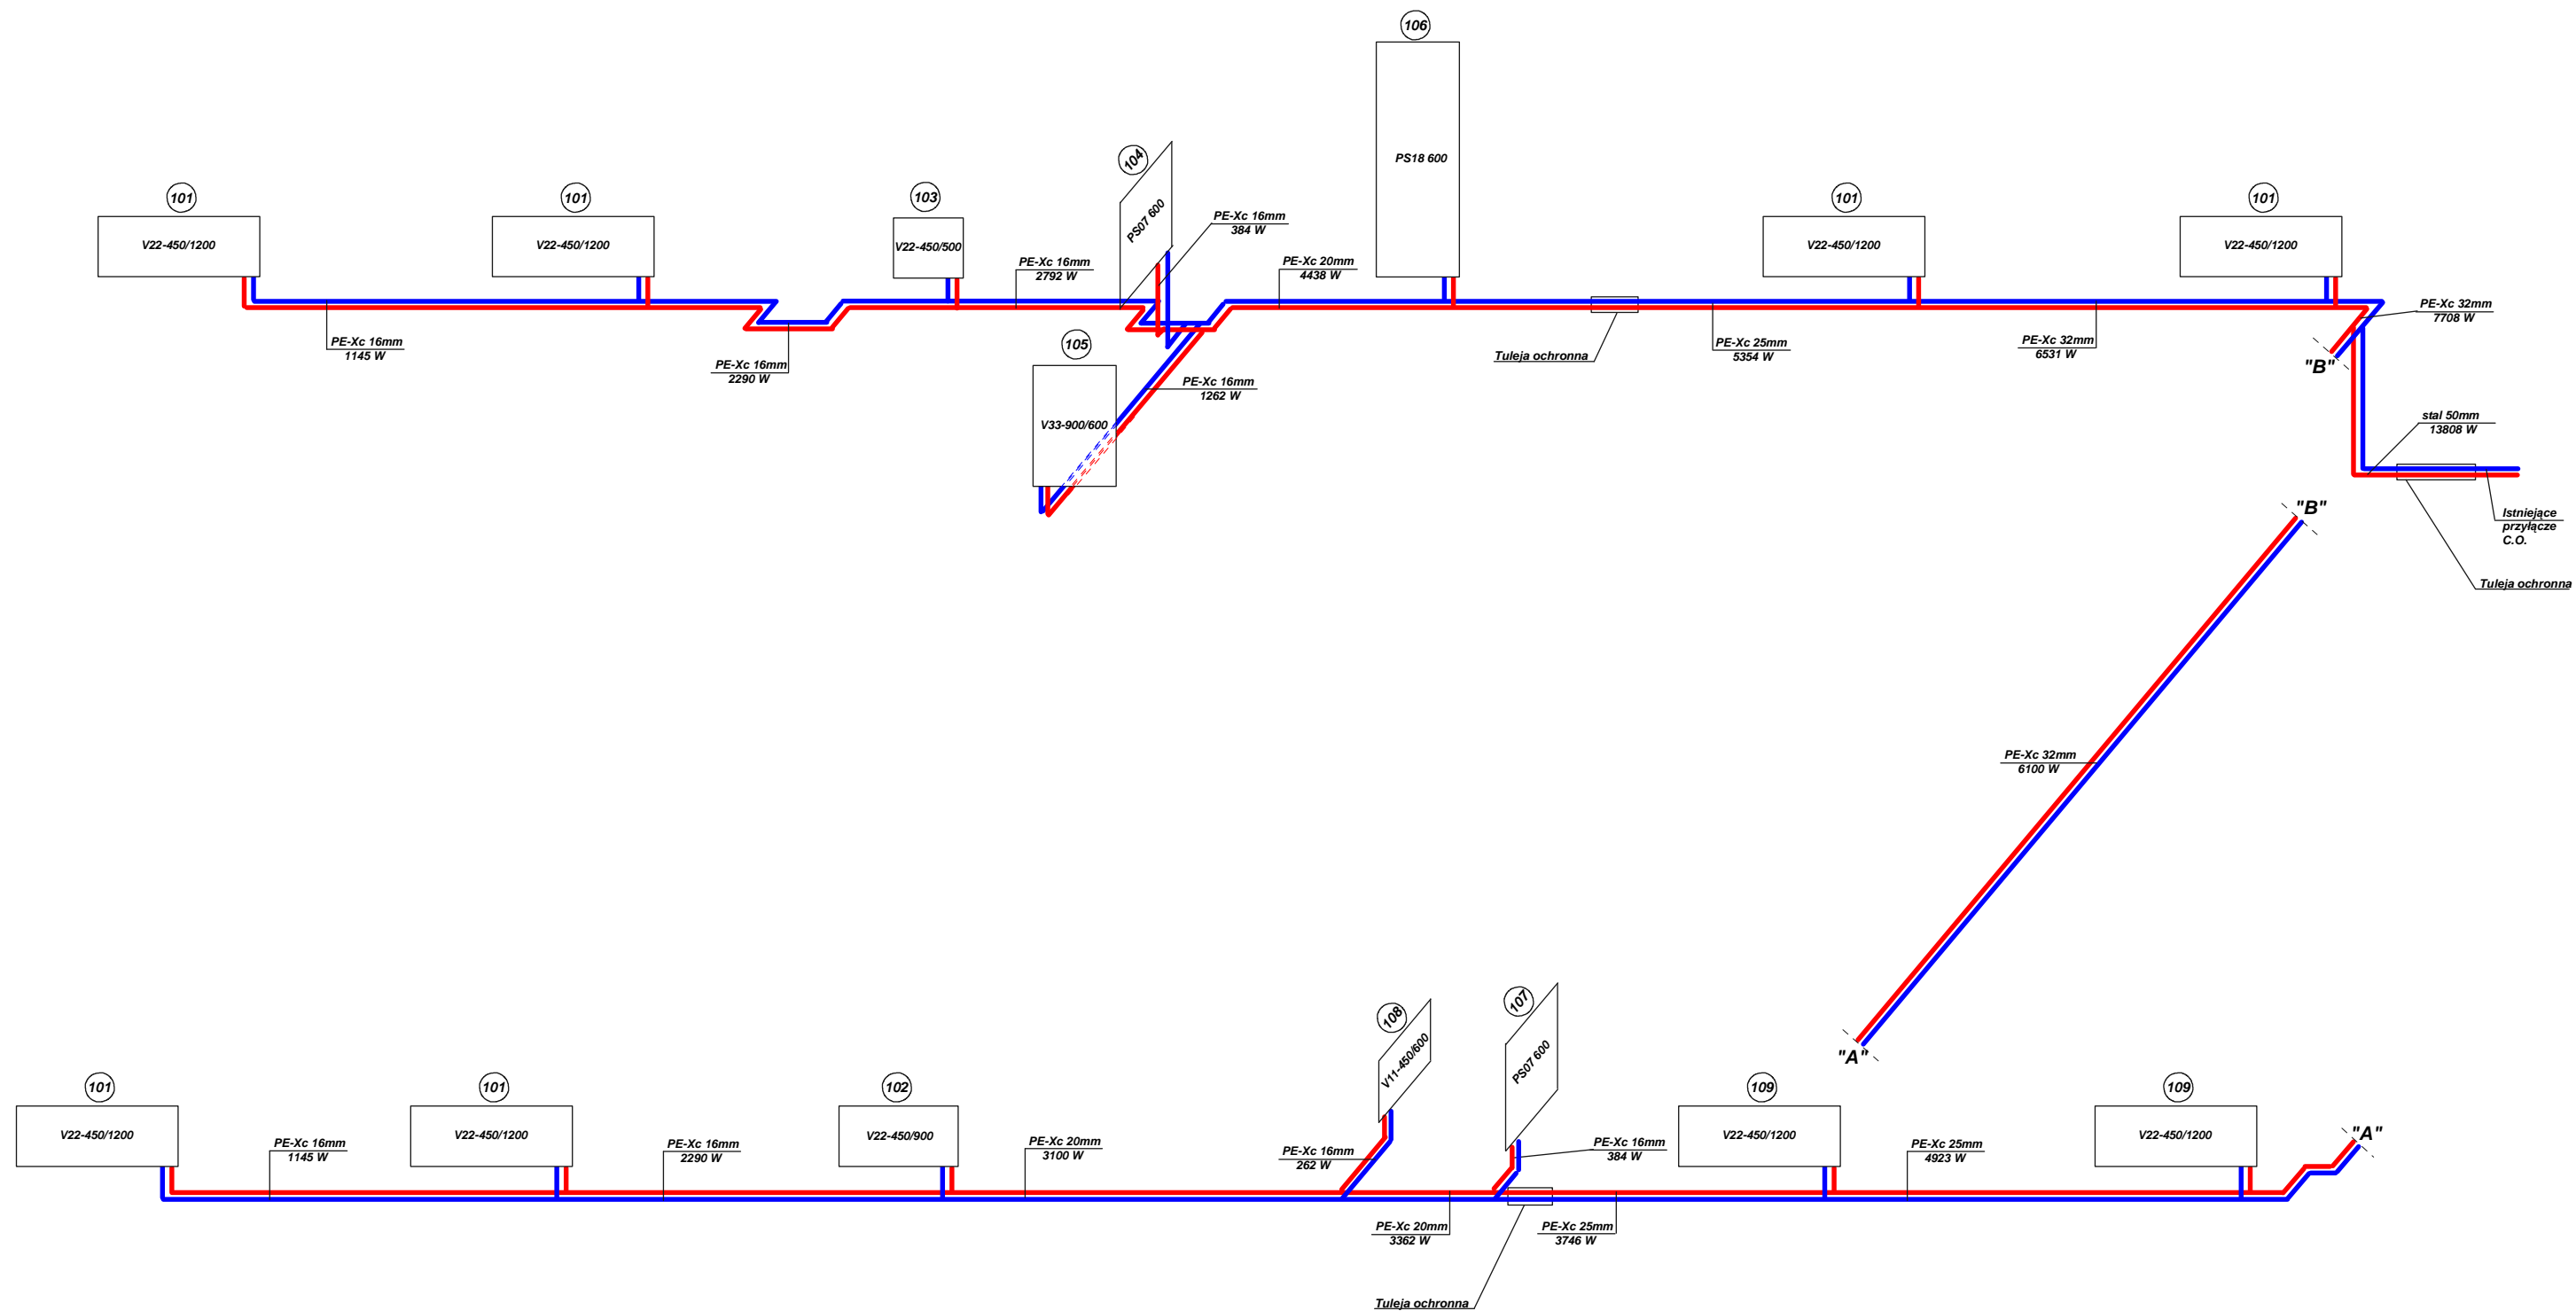

Rurociągi projektowanej instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w brzdach w posadzce przy ścianach.  
Rurociągi prowadzić w otulinach termoizolacyjnych i w tulejach ochronnych na przejściach przez przegrody budowlane.  
Przed złożeniem oferty przetargowej wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i poddać oględzinom istniejące przyłącze C.O. oraz system zasilania w ciepło adaptowanego pawilonu szkolnego.

OBIEKT	Pawilon szkolny			SKALA 1 : 50
ADRES	Morąg ul. Żeromskiego 26			
INWESTOR	Gmina Morąg - Szkoła Podstawowa nr 2			DATA 04.2015 r
TEMAT	Adaptacja pawilonu szkolnego - instalacja centralnego ogrzewania			RYS. NR 2
PROJEKTANT	mgr inż.W. DZIEDZIECH	WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.K. SOBKOWIAK	WAM/0034/POOS/14 w spec. instalacyjnej		
KIER.ZESP.	mgr inż.W. DZIEDZIECH	WAM/0056/PWOS/13 w spec. instalacyjnej		